


# RADIOLOGIC

## Inkoppling av radiostyrning för automatisk rotator ATR-600

Följande signaler skall anslutas mellan PRIO och befintlig PLC:

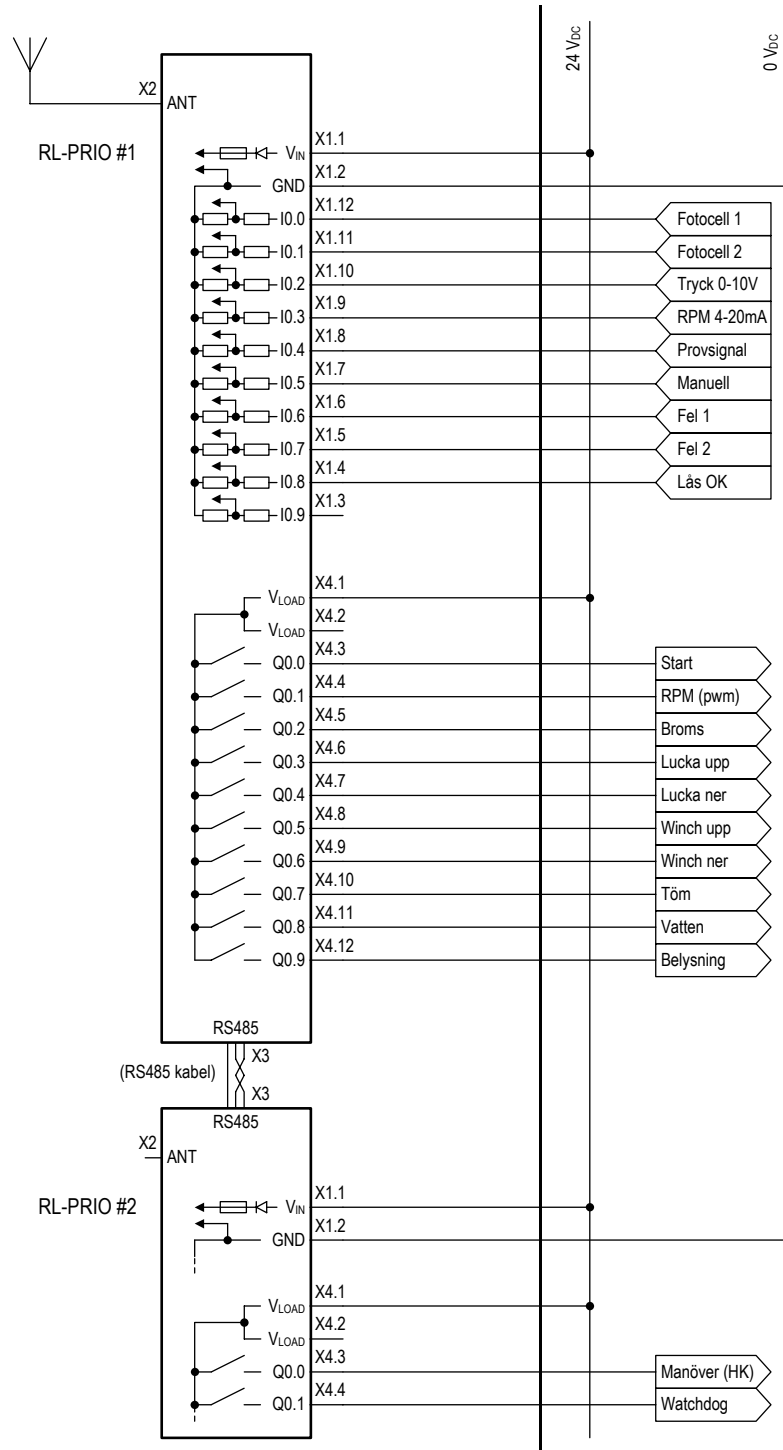

Omslagsnivåer:  $V_I < 5,0 \text{ V}$  för nolla,  $V_I > 10,0 \text{ V}$  för etta.